



TE w obudowie nadtyłkowej
2x12 z drzwiami pełnymi





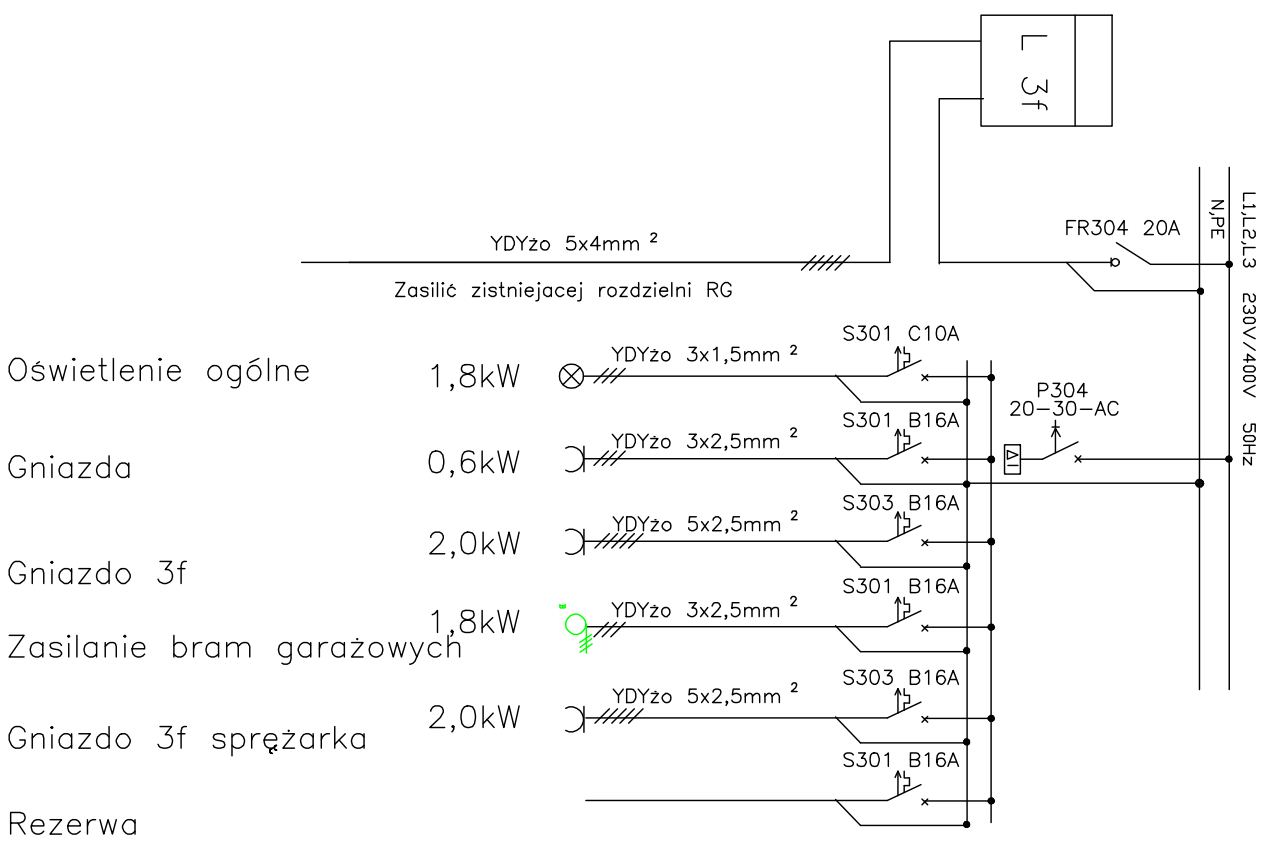











$$\begin{aligned} P_i &= 7,4 \text{ kW} \\ P_z &= 3,7 \text{ kW} \\ k_z &= 0,5 \\ I_b &= 20 \text{ A} \end{aligned}$$

Układ TNS



nr porządku	rodzaj	pow.
1.	szachtla gres	8,70m ²
2.	szachtla gres	30,90m ²
3.	kazienka gres	19,60m ²
4.	graz I gres	52,50m ²
7.	pos. gosp. gres	5,50m ²
RAZEM		234,70m ²

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | OPRAWA ŚWIETŁOWA 4x18W |
|  | WŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10A/IP44 |
|  | WŁĄCZNIK POŁEJNYCY 10A/IP44 |
|  | OPRAWA ŚCIENNA HERMETYCZNA 1x24W |
|  | OPRAWA SUFITOWA HERMETYCZNA 1x24W |
|  | ŚWIETLÓWKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO 8W/230V (EWAKUACJA) z certyfikatem dopuszczenia CNBOP |
|  | WŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/IP44 |
|  | PRZYCIŚK DZWONKOWY |
|  | DZWONEK |
|  | WENTYLATOR KANAŁOWY WŁĄCZANY OŚWIELENIEM |
|  | OPRAWA SUFITOWA 2x36W IP54 |
|  | ZASILANIE BRAMY GARAŻOWEJ |
|  | GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE 16A/230V |
|  | GNIAZDO WTYKOWE / 1x 0,4kV/16A |
|  | TABLICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU |

[illegible]